


Wydzielenie i przebudowa klatki schodowej wg. projektu "Przebudowa części pomieszczeń wspólnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA dostosowujących budynek do zaleceń ekspertyzy dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz projekt przebudowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych" - poza zakresem opracowania

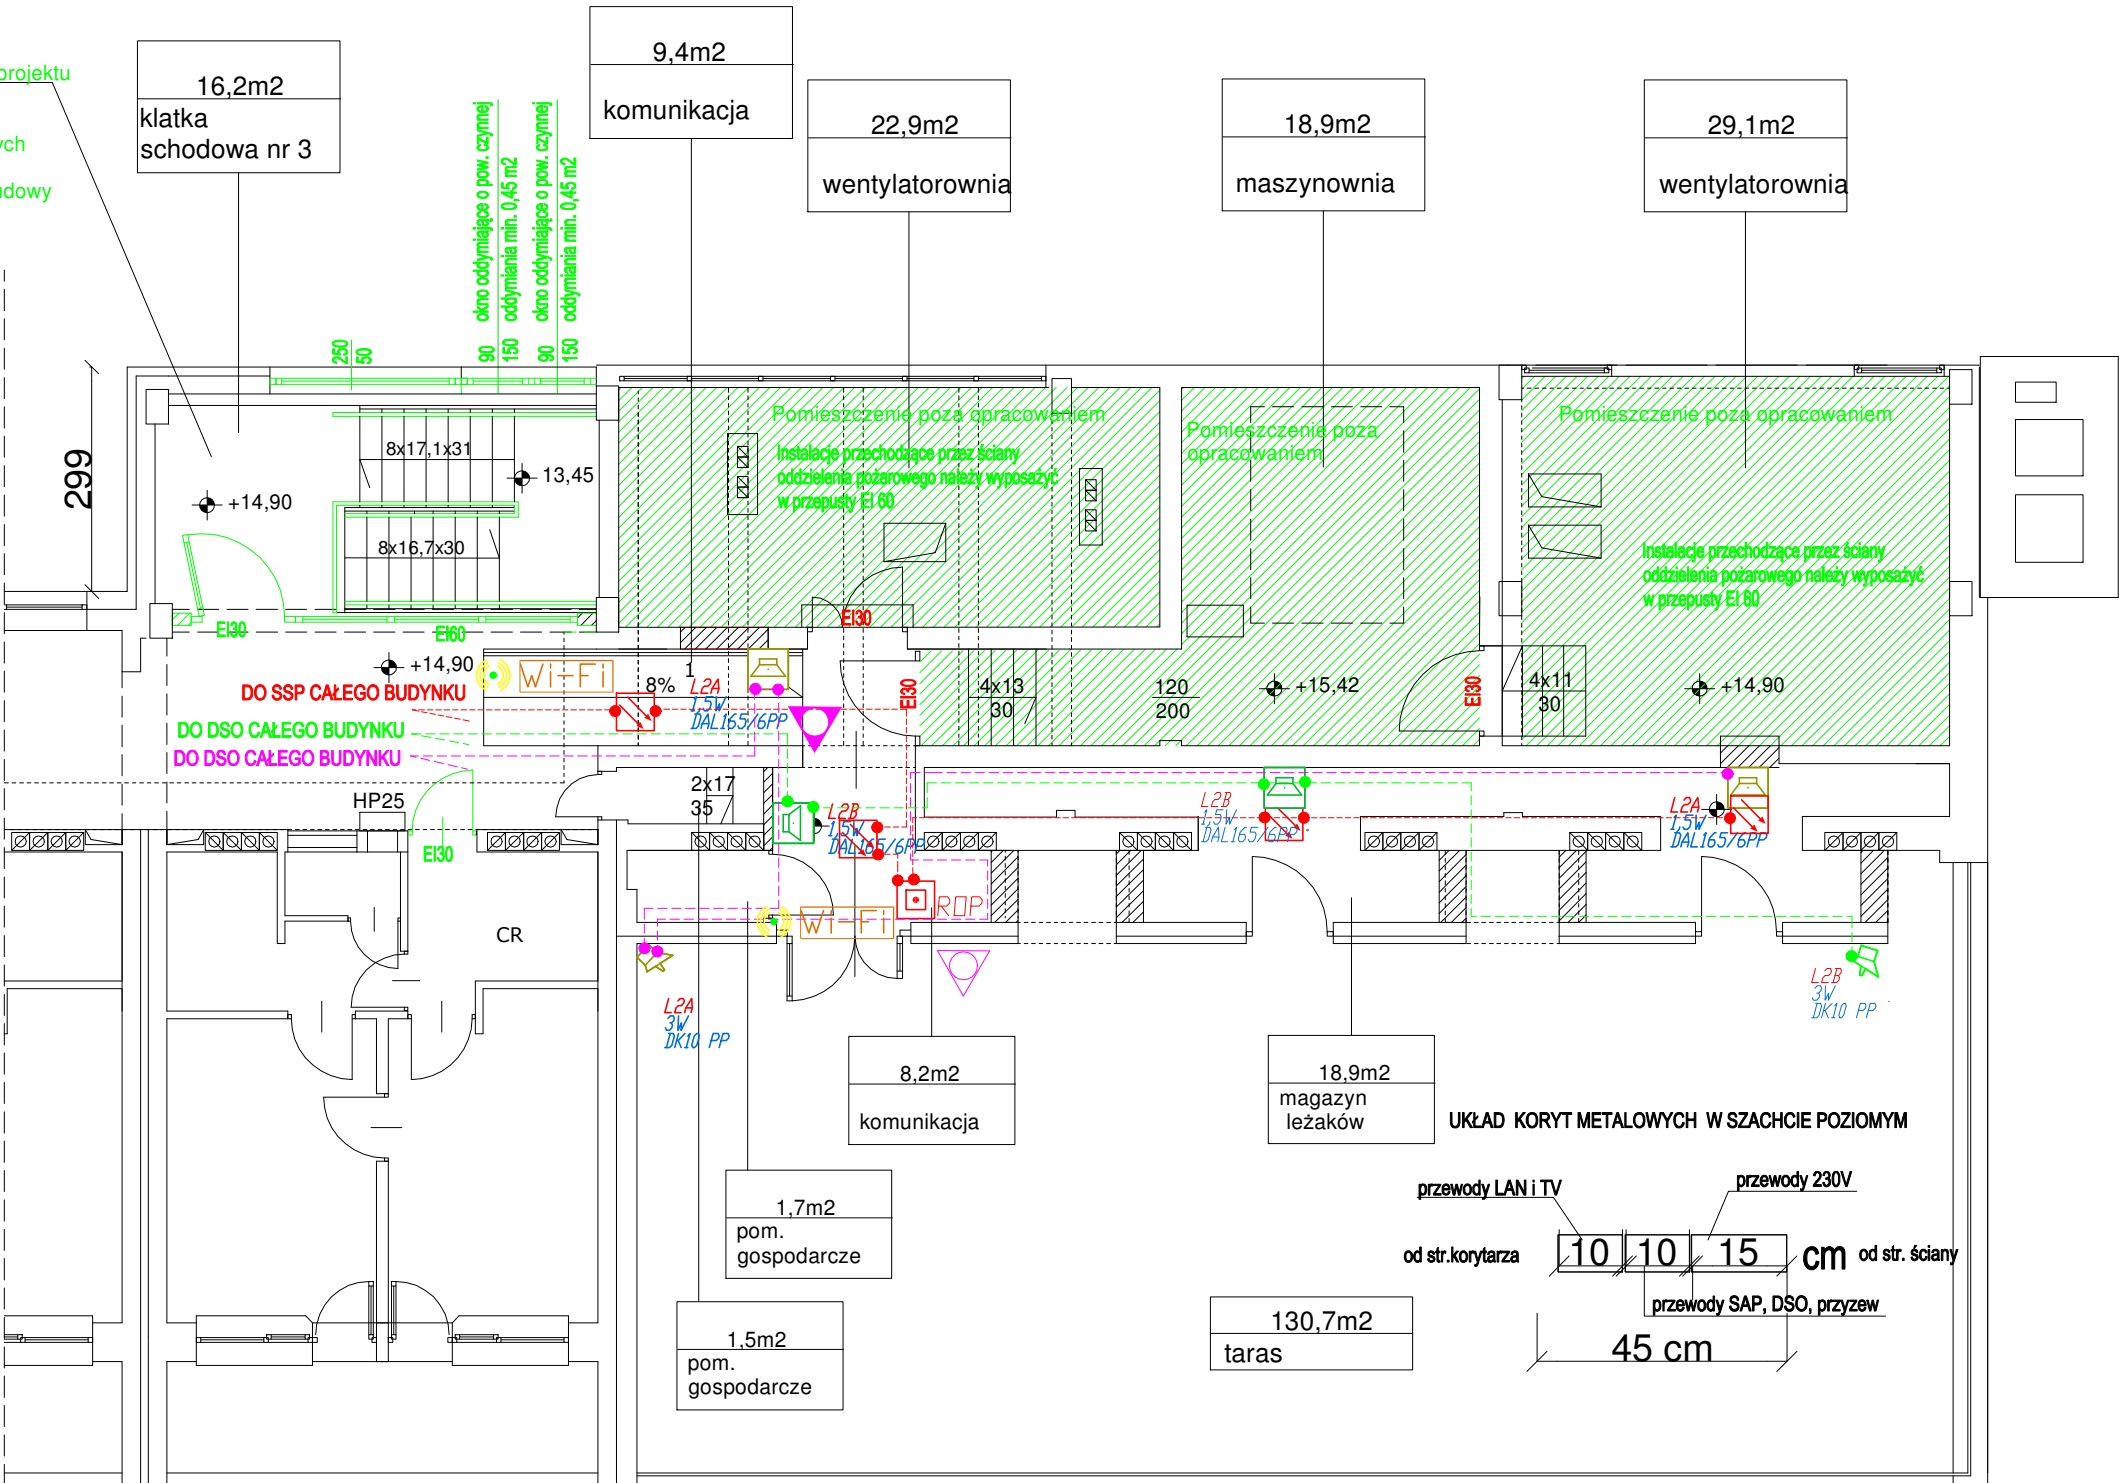

Układ sieci TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:
bezpośrednim: izolacja części czynnych
pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania
uzupełniająca: wyłączniki różnicowprądowe

UWAGA!

Typy planowanych urządzeń okablowanie i jego trasy będą przedmiotem projektu wykonawczego obejmującego cały istniejący obiekt

LEGENDA



Głośnik ścienny

Głośnik tubowy


Ręczny ostrzegacz Pożarowy 6000/MCP (okudowa n/t MCP BDX)

Czujka optyczna 6000PLUS/DP z gniazdem 6000PLUS/BASE

odbiornik sygnału przyzywowego h montażu 2,2 m n.p.p. zasilic UTP 2x2x0,5 mm² z centralnego nadajnika w bud. głównym

radiowy przycisk przyzewowy

UKŁAD KORYT METALOWYCH W SZACHCIE POZIOMYM



Wi-Fi Akces Point WiFi 2xRJ45 z okablowaniem kot 6A typu SFTP

serwer DHCP, koncentrator sieciowy i router sieci WiFi znajdować się będą w części głównej budynku, i będą temtem odrębnego opracowania

DSO: Pomieszczenia i korytarze są liniach L2A i L2B. Linie te będą stanowić fragmenty linii docelowych, obsługujących dany obszar/strefę.

okablowanie: prowadzenie w korycie środkowym szachtu wg rys. układu koryt metalowych w szachcie poziomym, poza szachtem p/t

— pętla dozorowa czujek pożarowych adresowalnych i ROP YnTKSY 2x1

— zasilanie linii DSO HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90.

linia A

linia B

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Leszek Rusak
59–220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat	Przebudowa komunikacji, części wspólnych oraz tarasu na V piętrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt budowlany
Adres	ul. Okrzei 1, 57–350 Kudowa–Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża elektr.
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57–350 Kudowa–Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	Rzut V piętra w segmencie B przebudowa tarasu INSTALACJA SSP i DSO	Skala 1:100
Projektował	dr inż. Ryszard Subocz	Rys. nr
Sprawdził	mgr inż. Bartłomiej Bazylczyk	E2