


T031/1

tablica natynkowa z tw. szt. min. 60MOD
korytarz piętro II k. p.253

UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM : IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA : WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

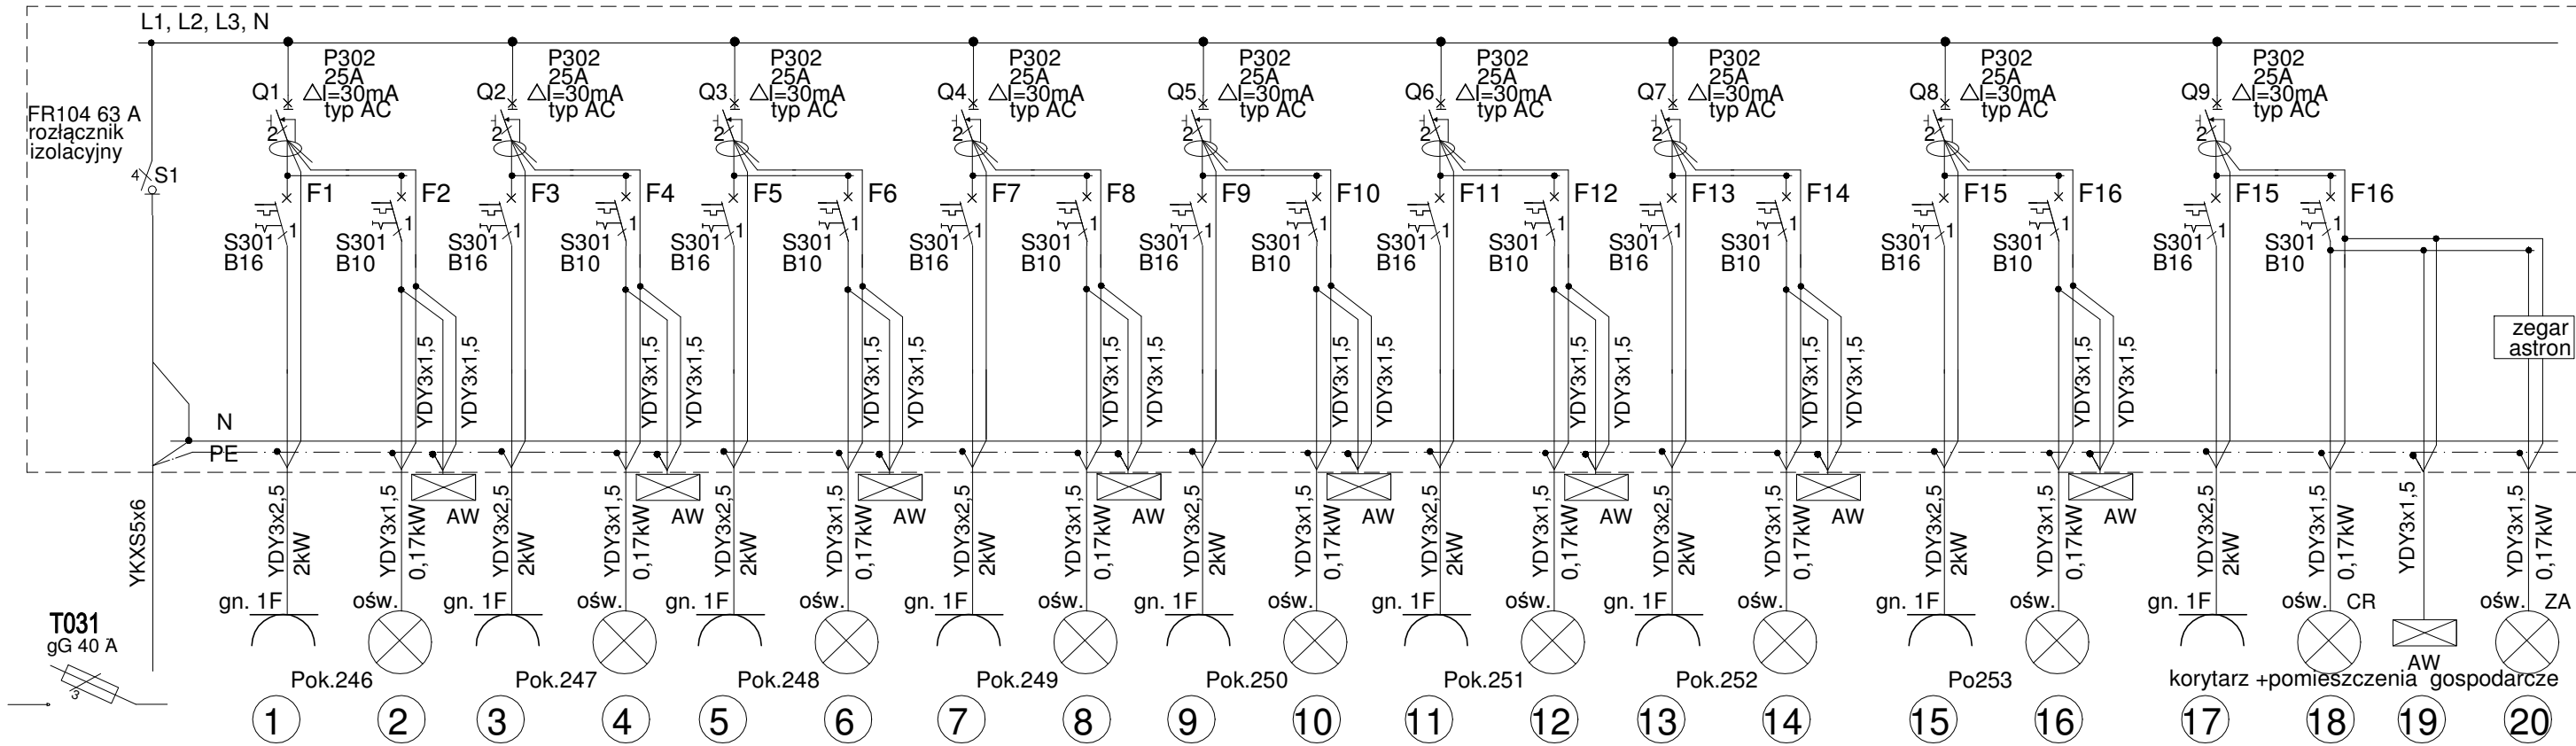

MOC SZCZYTOWA $P_s = 8 \text{ kW}$

Prąd szczytowy $I_s = 25 \text{ A}$

kabel zasilający YKXS 5x6 mm², I_{dd} = 54 A sposób "B1"

Tabl. T031/1

CR oprawa sterowana czujnikiem ruchu

ZA oprawa zegarem astronomicznym _ oś. nocne

ochronę p.przebieciową typu 2 instalować w tablicy T031 odległej o 3 m od tablicy projektowanej T031/1.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Leszek Rusak 59-220 Legnica, ul. Lucjana Żarnika 12		
Temat	Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt wykonawczy
Adres	ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża elektr.
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	Rzut II piętra w segmencie C SCHEMAT TABLICY T031/1	Skala */*
Projektował	dr inż. Ryszard Subocz	Rys. nr E3
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Bazylczyk	